SGS

Registre n°: ..... Scellé n°: 108498

ADRESSE DE L'INSTALLATION: rue du Vélodrome.

PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): Bot Stendart Benhmedh

Adresse: Pinard Alain.

DEMANDEUR: Jean Lob Liernu 39

Adresse: 4460 Liernu

INSTALLATEUR: .....

Adresse: .....

TVA ou CI: 0756.023.044.

BELAC ACCREDITE ISO 17020 CERTIFICAT n° 109-INSP

25 dm

GRD: ORES Compteur n°: ..... Index: ..... Code EAN: .....

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés : Mesureur de terre n°SGS : A1367 Mesureur d'isolement n°SGS : A1364 Mesureur de continuité n°SGS : A1364

Schéma liaison à la terre : TT Procédure technique : (RGIE art.86) TEC EE 102

(RGIE art.87/86) TEC EE 211-212

Date de contrôle : 22/11/11

Type de contrôle : ☒ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)

☐ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)

☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)

☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)

☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation : ~~existante~~ – nouvelle – ~~extension~~ – ~~modification~~ – ~~temporaire~~ – ~~chantier~~ :

Type locaux – compris dans l'installation : habitation (maison, appartement, autres), ~~compteur de chantier « domestique »~~, ~~parties communes d'une installation résidentielle~~, ~~autres~~ :

Début des travaux : fondations avant – après 1.10.81 – Installation électrique avant – après 1.10.81 – 1.1.83 – BA4/BA5 : oui / non

Raccordement : tension : 230 V AC-DC ; Protection raccordement : existante : 40 A – prévue : 50 A

Câble alimentation tableau principal : 4 x 10 mm², type : BXVB ; Inter. général : oui / 63 A, type : C

Type prise de terre : boucle – barres – piquets – conducteur horizontal

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 10 ; Ra = 17 Ω ; Ri tot = 10 MΩ

DESCRIPTION: ☐ voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	△ In (mA)

Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	△ In (mA)

Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : bon – infractions – remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent : bon – infractions – remarques
- Existe-t-il : salle de bains – lessiveuse – lave-vaisselle – séchoir – salle de douche : oui – non
- Existe-t-il des influences externes particulières : oui – non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé : oui – non
- Chauffage électrique placé : oui – non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : bon – infractions – remarques
- Etat du matériel électrique : bon – infractions – remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects : bon – infractions – remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires : bon – infractions – remarques – pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile : bon – infractions – remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut : bon – infractions – remarques

INFRACTIONS – REMARQUES:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso

CONCLUSION : (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de 4 (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 22/11/2016. Le DPCDR général est – était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux – trois personnes intéressées.

☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.

O Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le ...../...../.....

O Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

Controlé par SGS-SSB

L'INSPECTEUR: N°248 M. DUMONT DE CHASSART

NOM - FONCTION/QUALITE: Vu inspecteur à la date ci-dessus

INTERMOSA

VISA DU GRD: 28 NOV. 2011

M. ...LEWSKI

DATE: .....

Feuillet BT n° 169494

Les conditions générales de SGS Statutory Services Belgium, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

BLEE10.13F - 22/03/11

Installation photovoltaïque

Dans le cas de l'examen de conformité d'une installation de production d'électricité par des panneaux photovoltaïques, seules les parties visibles et accessibles de l'extension (DPCDR général, protection de l'installation PV, liaison AC tableau – onduleur, onduleur AC/DC, liaison DC onduleur – panneaux PV, panneaux PV) font l'objet de notre contrôle selon les articles applicables du RGIE et la note n° 71 aux organismes agréés du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Complément à la conclusion :

1. L'installation est conforme sous réserve de nous fournir les schémas de position et unifilaire(s) de l'installation électrique signés par l'installateur et/ou le propriétaire.
2. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire :

Dans les installations domestiques, vous êtes tenu :

- de conserver le procès-verbal de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Dans les installations industrielles (non-domestiques), vous êtes tenu :

- de conserver le dernier et l'avant-dernier rapport de contrôle, et le procès-verbal d'examen de conformité dans le dossier de l'installation électrique ;
- de tenir ces documents à la disposition de votre personnel qui peut les consulter ;
- de soumettre le rapport de conformité et le rapport de contrôle périodique au Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail ;
- de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275 ;
- de faire procéder, avant la date d'échéance, à un nouveau contrôle périodique de l'installation électrique soit par un organisme agréé, soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275 ;
- d'aviser immédiatement le Service public ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service public ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Application des articles 274, 276 et 276bis du RGIE (renforcement de compteur, visite de contrôle, visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation) :

Dans le cas d'un renforcement de compteur ou d'une visite de contrôle, selon les articles 274.02 et 276 du RGIE (Arrêté royal du 10 mars 1981), les installations électriques domestiques pour lesquelles un renforcement de la puissance du raccordement au réseau ou une visite de contrôle est demandé, et pour lesquelles des infractions sont constatées lors de la première visite, doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle par le même organisme agréé, après mise en ordre dans un délai d'un an maximum à dater du premier contrôle.
Si des infractions subsistent lors de la seconde visite ou si la seconde visite n'est pas réalisée par le même organisme agréé, SGS SSB est tenu (par Arrêté royal) d'en informer le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et de lui envoyer une copie du rapport de la première visite.

Dans le cas d'une **visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation**, selon l'article 276bis du RGIE (Arrêté royal du 10 mars1981), les obligations suivantes incombent au vendeur ou à l'acheteur (extrait du RGIE).

Dans le cas d'une visite de contrôle donnant lieu à un procès-verbal négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l'acte authentique l'obligation pour l'acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.
Apres cette communication, l'acheteur a le libre choix de désigner un organisme agréé pour une nouvelle visite de contrôle afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.
Si l'acheteur désigne un autre organisme agréé, ce dernier en informe l'organisme agréé qui a rédigé le premier procès-verbal de visite de contrôle. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, les prescriptions de l'article 274.02 sont d'application. (Voir ci-dessus).

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET DOMESTIQUE

INSTALLATION ECLAIRAGE
FORCE MOTRICE
AUTOMATION
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
DETECTION ANTI-VOL
DEPANNAGE JOUR ET NUIT
DEVIS GRATUIT

GSM 0495 831184

Alain PIRARD

AP

Fond de Lienne 39
4990 Lierneux
Tél. 086 434720
R.C.V. 45752
B.B.L. 348-0659868-41
C.G.E.R. 001-1027962-32
N° ENREGIST. 092600
T.V.A. 756.023.047


Madame Benhvedh
Rue du Vélodrome 7
4801 Stembert

Le 4/II/II

Dossier électricité:
Nouvelle collonne en EXVB 4X10
Terre de 4 piquets acier cuivré valeur 17 Ω
Coffret équipé de deux différenciels 300MA 63 et 30MA 63A.
6 Dijnoncteurs de 20 A
4 Dijoncteursde 16A
Installation en encastré en XVB
10 circuits +2 réserves.

Organisme de réception	Propriétaire	Electricien
Controlé par SGS-SSB 22 NOV. 2011 Date : INS2245 N. DUMONT DE CHASSART	Sne delegue	

SCHEMA UNIFILAIRE

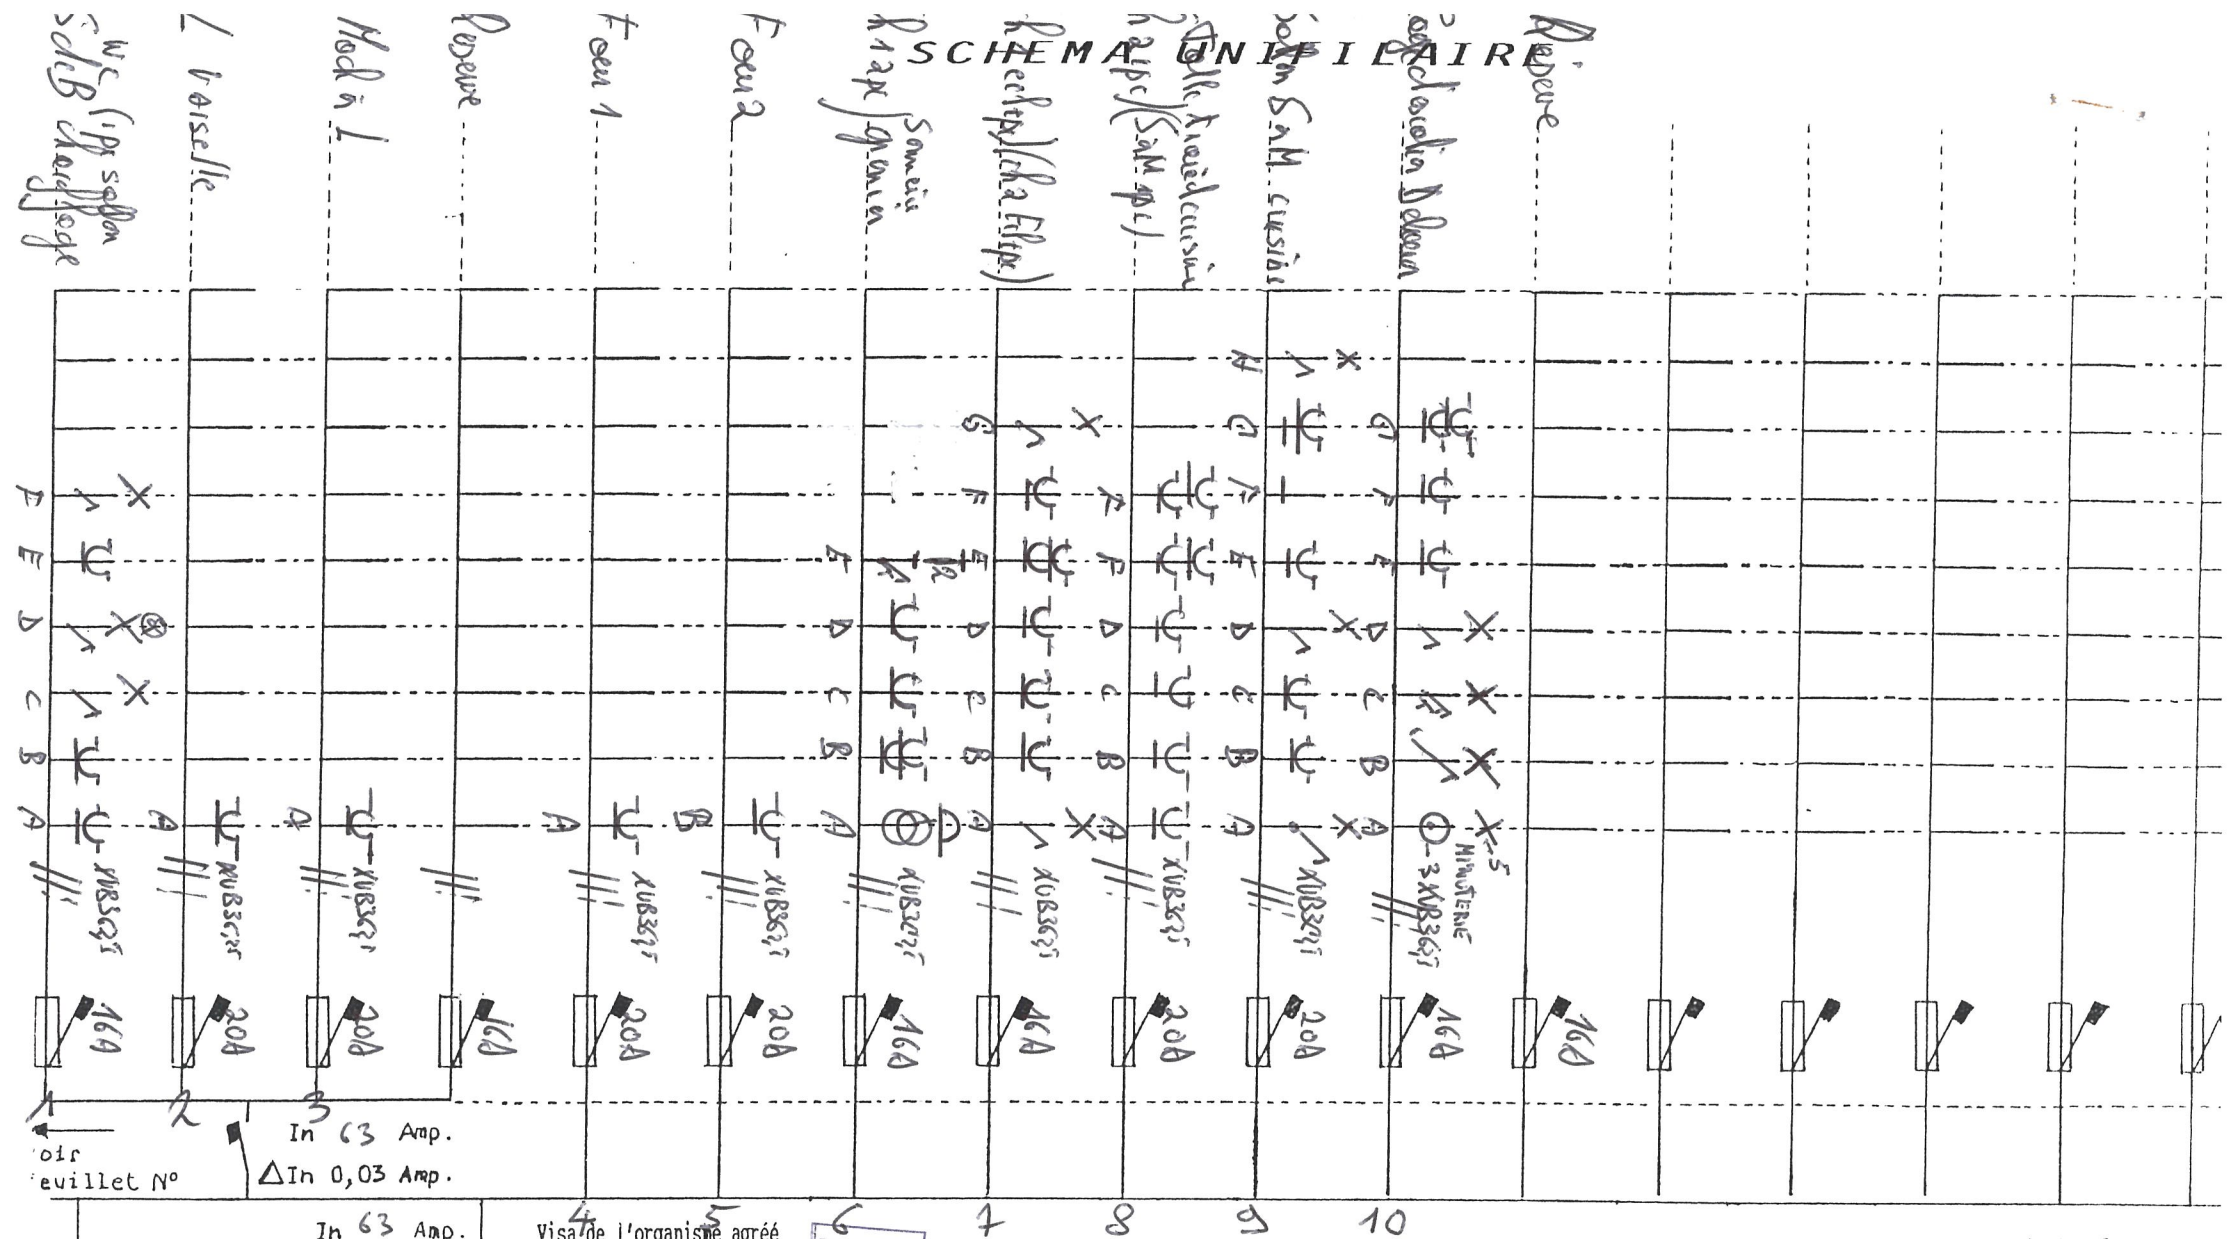

Visa de l'organisme agréé

(liste et adresses voir R.G.P.T. ou page d'or rubrique 7550)

Date :

Signature :

Contrôle par SGS-SOBEMAP Date : INSP. N. DUMONCEAU

Nom : M Benhuedh

Adresse : 8 du Velochome 7

4801 Stembert

Lieu de visite : SDEM

Son delegué

Installateur : Alain PIRARD

Adresse : Pont de Lienne, 39


6640 LIERNEUX

T.V.A. . Tél. 086/48.47.20


Carte identité n°

Edité par A.S.B.L. Agence de Contrôles Légaux C. THOMAS Organisme agréé ... Mél. Liège ... Charleroi ... Reproduction interdite

Grenier

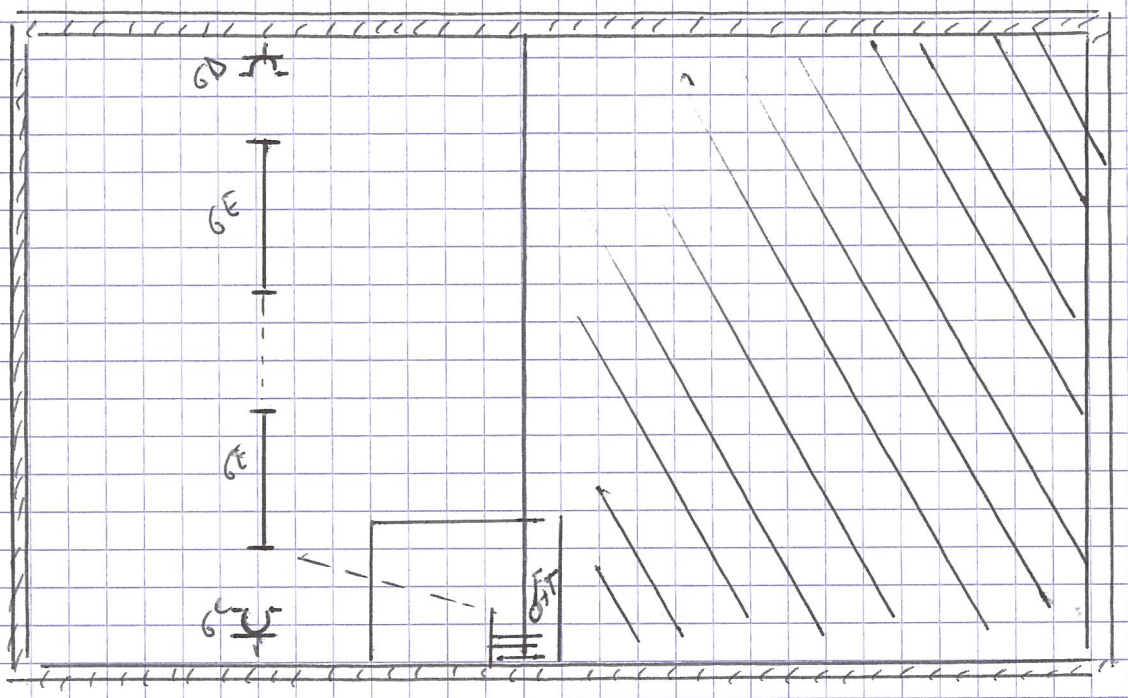


Premier

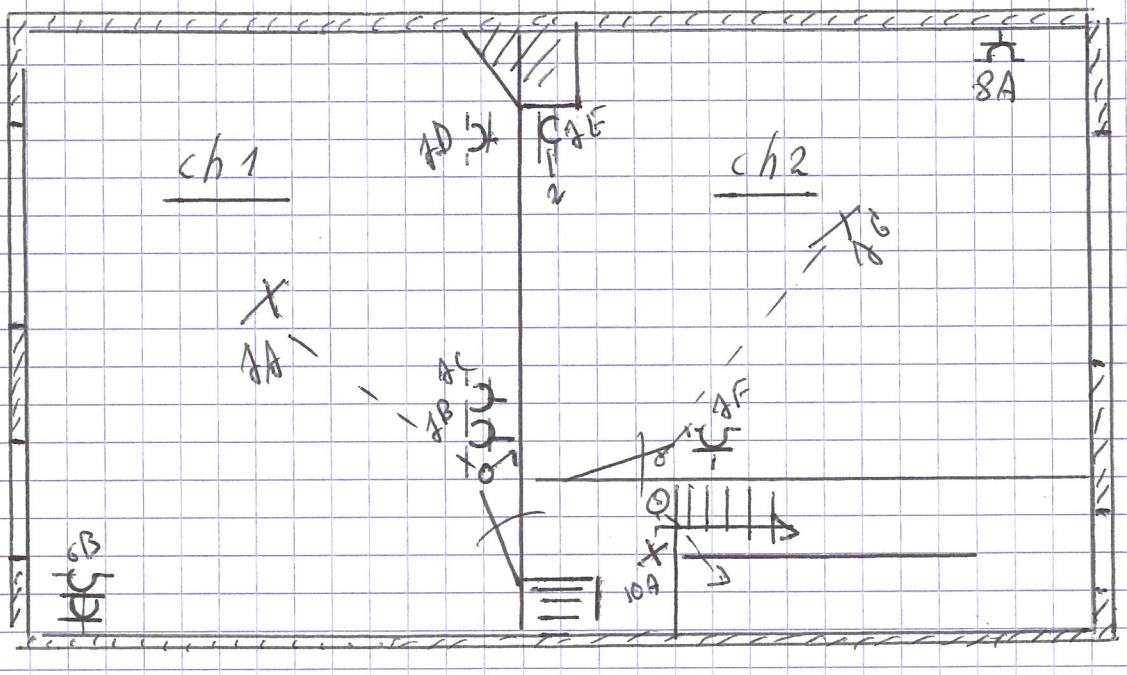


Organisme de réception	Propriétaire	Electricien
Contrôlé par SGS-SSB Date : 22 NOV. 2011 INSP 245 N. DUMONT DE CHASSART	M. Benhvedd H R du Velodrome 7 Stembert Son délégué	Alain PIRARD Fond de Lienne, 39 4990 LIERNEUX Tél. 086/43.47.20

Rez

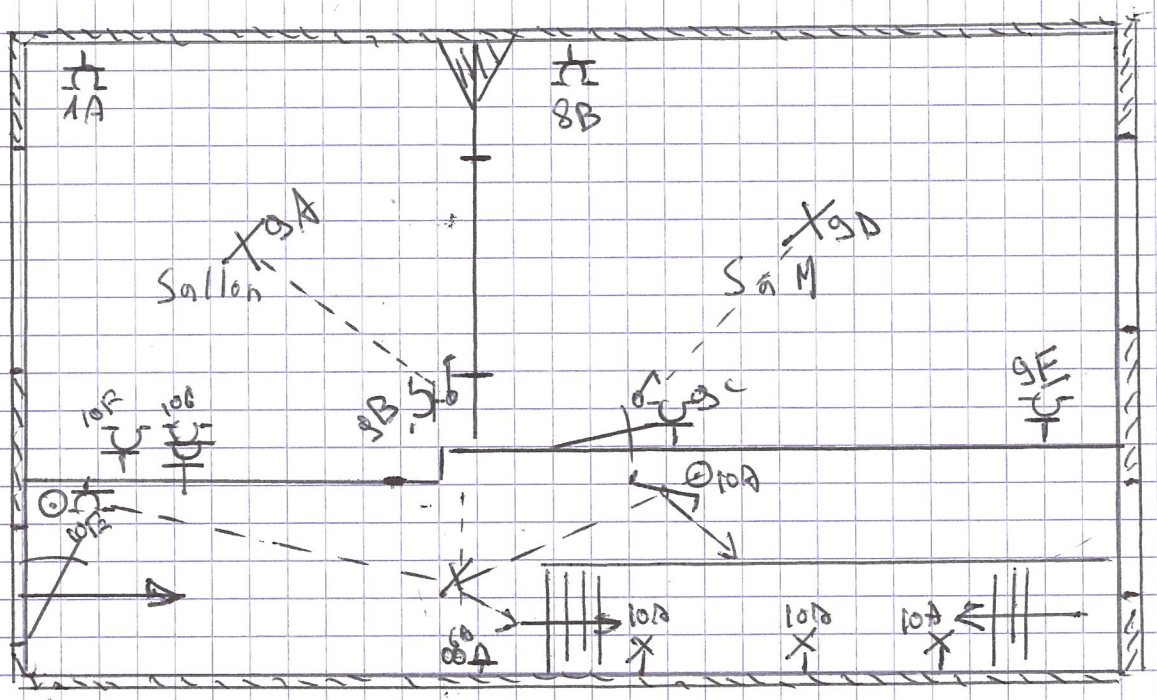

Sous Sol

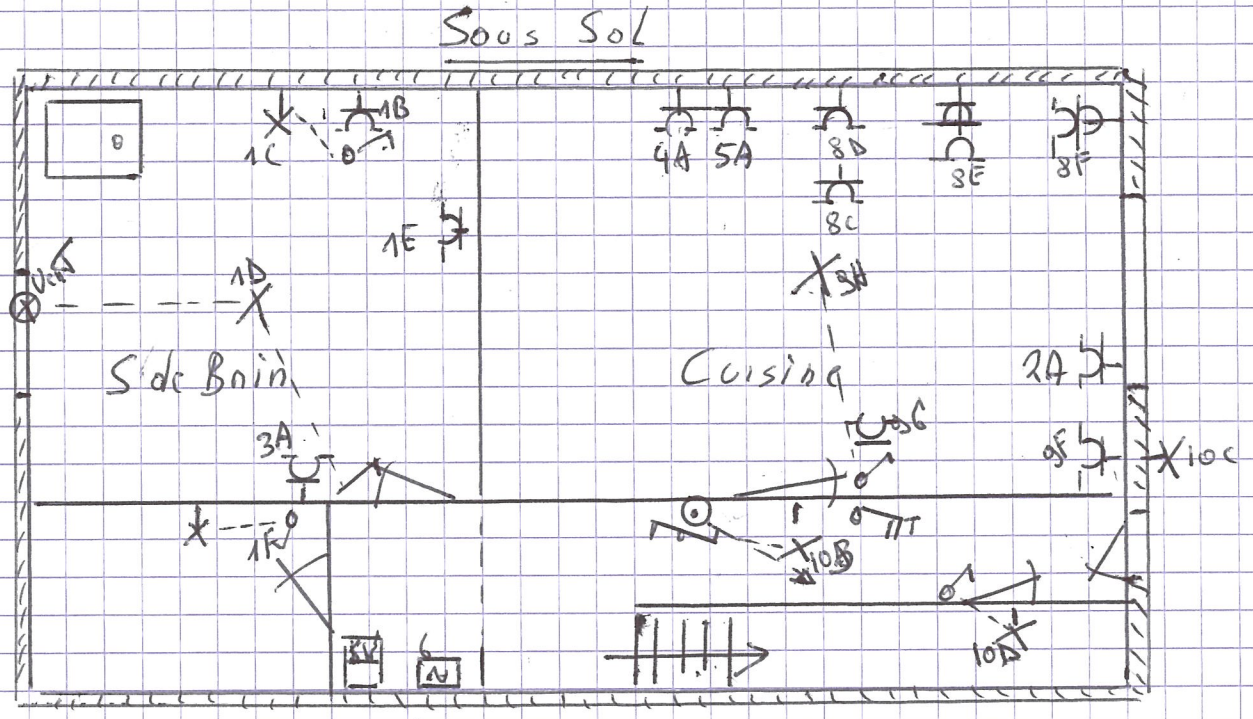

Organisme de Réception	Propriétaire	Electricien
Contrôlé par SGS-SSB Date 22 NOV 2011 INSP 245 N. DUMONT BERTRIGNASSART	M. Benhamed M Rue du Velodrome 7 5Tembert	Alain PIRARD Fond de Lienne, 39 4990 LIERNEUX Tél. 086/43.47.20