

SGS

Registre n°:

Scellén°:

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

PROPRIETAIRE (Nom - Prénom):

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

ACCREDITÉ
ISO 17020
CERTIFICAT n° 109-INSP

GRD:

Compteur n°:

Index:

Code EAN

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 60032 - Mesureur d'isolement n° SGS: 60032 - Mesureur de continuité n° SGS: 60032
Schéma liaison à la terre: IT - TN - IT Procédure technique: (RGIE art. 86) TEC EE 102
Date du contrôle: 25/01/2012 (RGIE art. 87/86) TEC EE 211 - 212

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle périodique (RGIE art. 271 et 271 bis) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)
Ancienne installation: visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)

Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:

Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier, "domestique", parties communes d'une installation résidentielle.

Objet des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui/Non

accordement: Tension: 230V V AC-DC; Protection raccordement: Existante: Non A - Prévue: Non

Câble alimentation tableau principal: 6 x 10 mm², type: PVNB; Inter. général: 63A, type: A

Type prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 6; Ra = 17; Ri tot = 10 M

DESCRIPTION: ☐ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>03</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>03</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Bon - Infractions - Remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Bon - Infractions - Remarques
- Existe-t-il salle de bains - lessiverie - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non
- Eclairage TBT5 placé: Oui - Non
- Chauffage électrique placé: Oui - Non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: Bon - Infractions - Remarques
- Etat du matériel électrique: Bon - Infractions - Remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: Bon - Infractions - Remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: Bon - Infractions - Remarques
- Matériel électrique fixe et mobile: Bon - Infractions - Remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test via un courant de défaut: Bon - Infractions - Remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans les délais prescrits par les réglementations en vigueur sous réserve de 1 (voir verso 1). Le DPCDR général est état plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE. Le DPCDR est état plombé (voir verso 2)

Une visite d'entretien doit être effectuée par le même organisme avant le

L'INSPECTEUR:
N° 01000000000000000000
Agent 245 N. OUMONT DE CHASSART

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu inspecteur à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR

DATE

Les conditions générales de SGS Bureau Nivelles,
en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

Feuillet n° **127593**

SGS SSB ASBL/VZW
Siège social


Bd International, 55/0
Square des Conduites d'Eau, 1

B-1070 Bruxelles
B-4020 Liège


t +32 (0)2 411 60 35
t +32 (0)4 365 62 71


t +32 (0)2 411 38 70
t +32 (0)4 366 14 93

www.besys.com/bureau-nivelles
www.besys.com/liège-mons

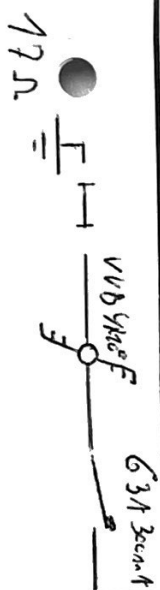

TICÉLEC 0891 6173 63



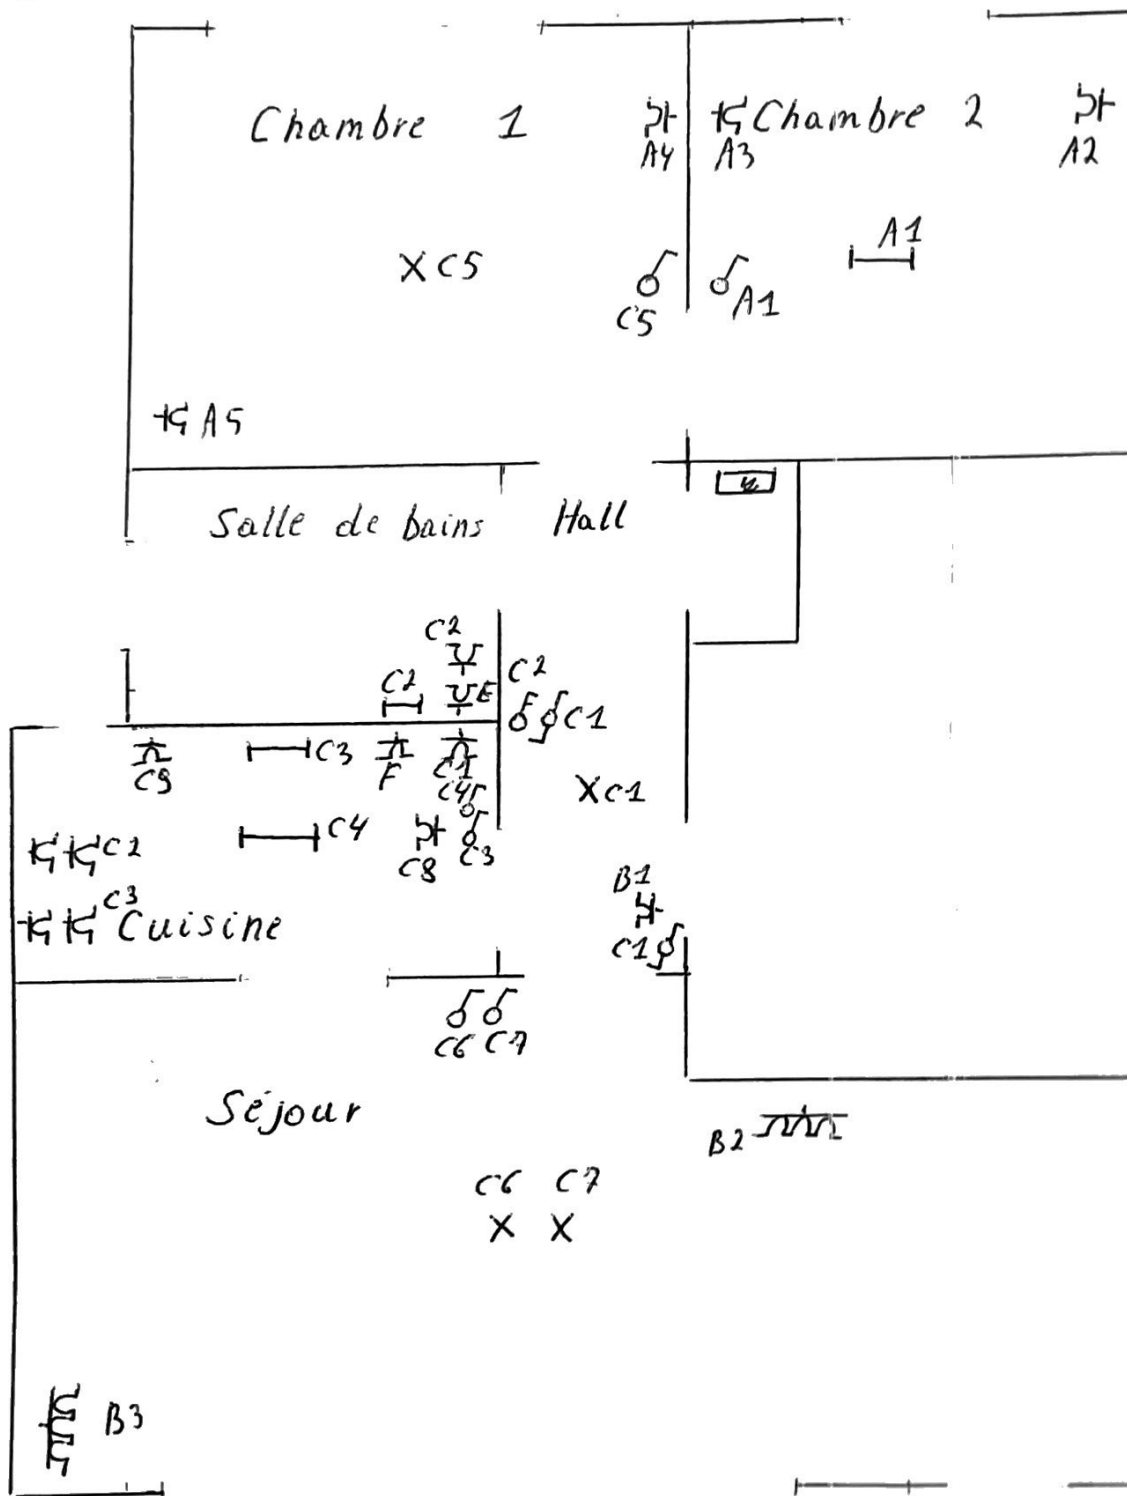

Mr VOUE RUE DE HERVE, 278
BEYNE HEUSAY

SICELEC 0891 6173 63
dh

Contrôle de l'habitat
21 NOV. 2008
Beyne Heusay