

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
15.263

Date du contrôle:
05/10/2022
Lieu du contrôle:
Rue des Weines 10, 4800 VERVIERS Belgique

Agent-visiteur:
Jean-Pierre Reul
Type de contrôle:
Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:
09/10/2022 17:45:51
Prochaine visite avant le:
05/10/2047

Données générales

Adresse de l'installation	Rue des Weines 10, 4800 VERVIERS Belgique
Désignation de l'unité	Appartement Rez de chausses
Type de locaux	Appartement
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	MOUSSOT Martine
Adresse du propriétaire	Rue des Weines 10, 4800 VERVIERS Belgique
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	1SAG3100307107
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VFVB 4X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	40 A 4P

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir schémas		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	Autre (voir description de l'installation)		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	17		
Isolement (M Ω)	> 0,5 MOhms		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.
Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

122

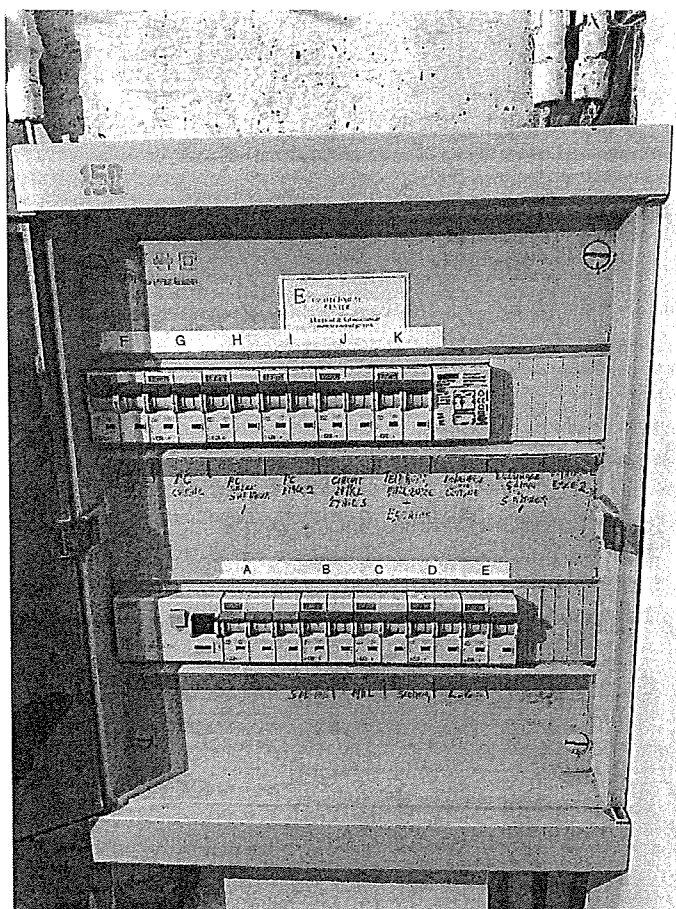


Tableau 1

Liste des remarques

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.	RDE2


Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.	RDE3
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
L'éclairage n'est pas encore installé définitivement.	RDE7
La salle de bains n'est pas encore terminée : baignoire et/ou douche ne sont pas encore installées. Les volumes dans la salle de bains ou la salle de douches doivent être pris en compte lors du placement final de la baignoire et/ou la douche.	RDE8
La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée.	RDE9
Les appareils de classe I (p.ex. lave-linge, sèche-linge, ...) ne sont pas tous installés au moment du contrôle.	RDE11
Il est recommandé de placer un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à moyenne sensibilité (300mA) à l'origine de l'installation, et d'utiliser le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel existant comme protection supplémentaire pour les installations dans les salles de bains, lave-linges, lave-vaisselle, sèche-linges ou des appareils similaires.	RDE21

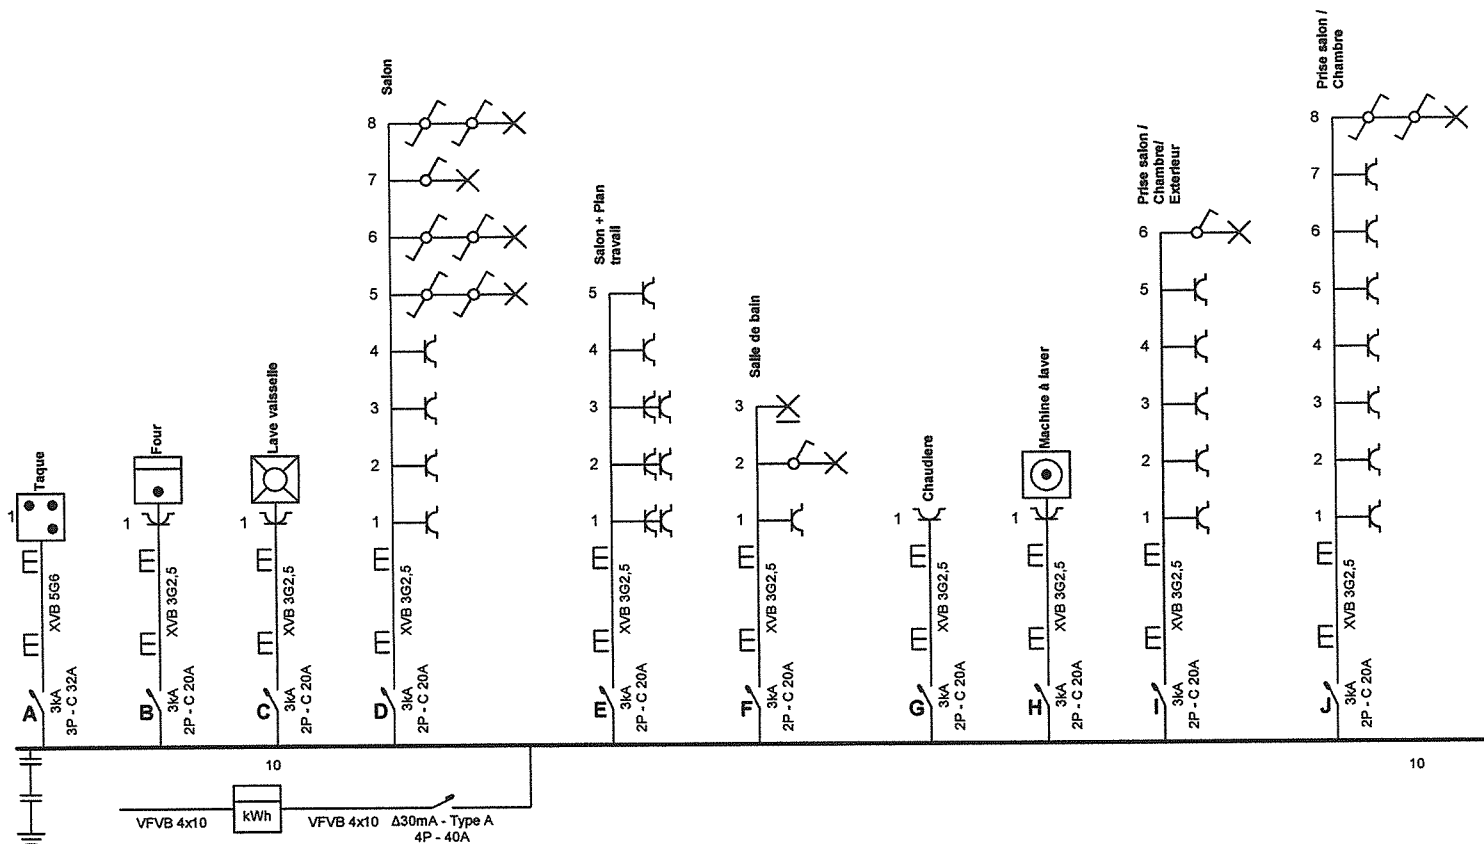

Adresse de l'installation électrique

Martine moussot
des weines 10
4800 Verviers
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
LG RENOV
Grand Ry 33
4860 Wegnez
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0761.747.235




p. 1/4
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

05/10/2022

ATLAS CONTRÔLE



Adresse de l'installation électrique

Martine moussot
des weines 10
4800 Verviers
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

LG RENOV
Grand Ry 33
4860 Wegnez
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0761.747.235



p. 2/4
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

25/11/2022

ATLAS C-ATLAS



A:	Taque
B:	Four
C:	Lave vaisselle
D:	Salon
E:	Salon + Plan travail
F:	Salle de bain
G:	Chaudiere
H:	Machine à laver
I:	Prise salon / Chambre/ Extérieur
J:	Prise salon / Chambre
K:	Commun

Adresse de l'installation électrique
Martine moussot
des weines 10
4800 Verviers
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
LG RENOV
Grand Ry 33
4860 Wegnez
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
0761.747.235



p. 4/4
Liste des circuits
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

05/10/2020

ATLAS CONTRA-LO

